


采暖散热器散热量检验报告

编号(No.): GTRS0904227

共 2 页 第 2 页(P 2 of 2)

项 目	工况 1	工况 2	工况 3
进口温度 (°C)	88.9	73.02	57.82
出口温度 (°C)	76.29	63.89	51.86
空气基准温度 (°C)	18.85	18.08	17.94
流量 (kg/h)	152.87	152.64	152.66
计算温差 (°C)	63.75	50.38	36.90
散热量 (W)	2241.50	1620.47	1057.97

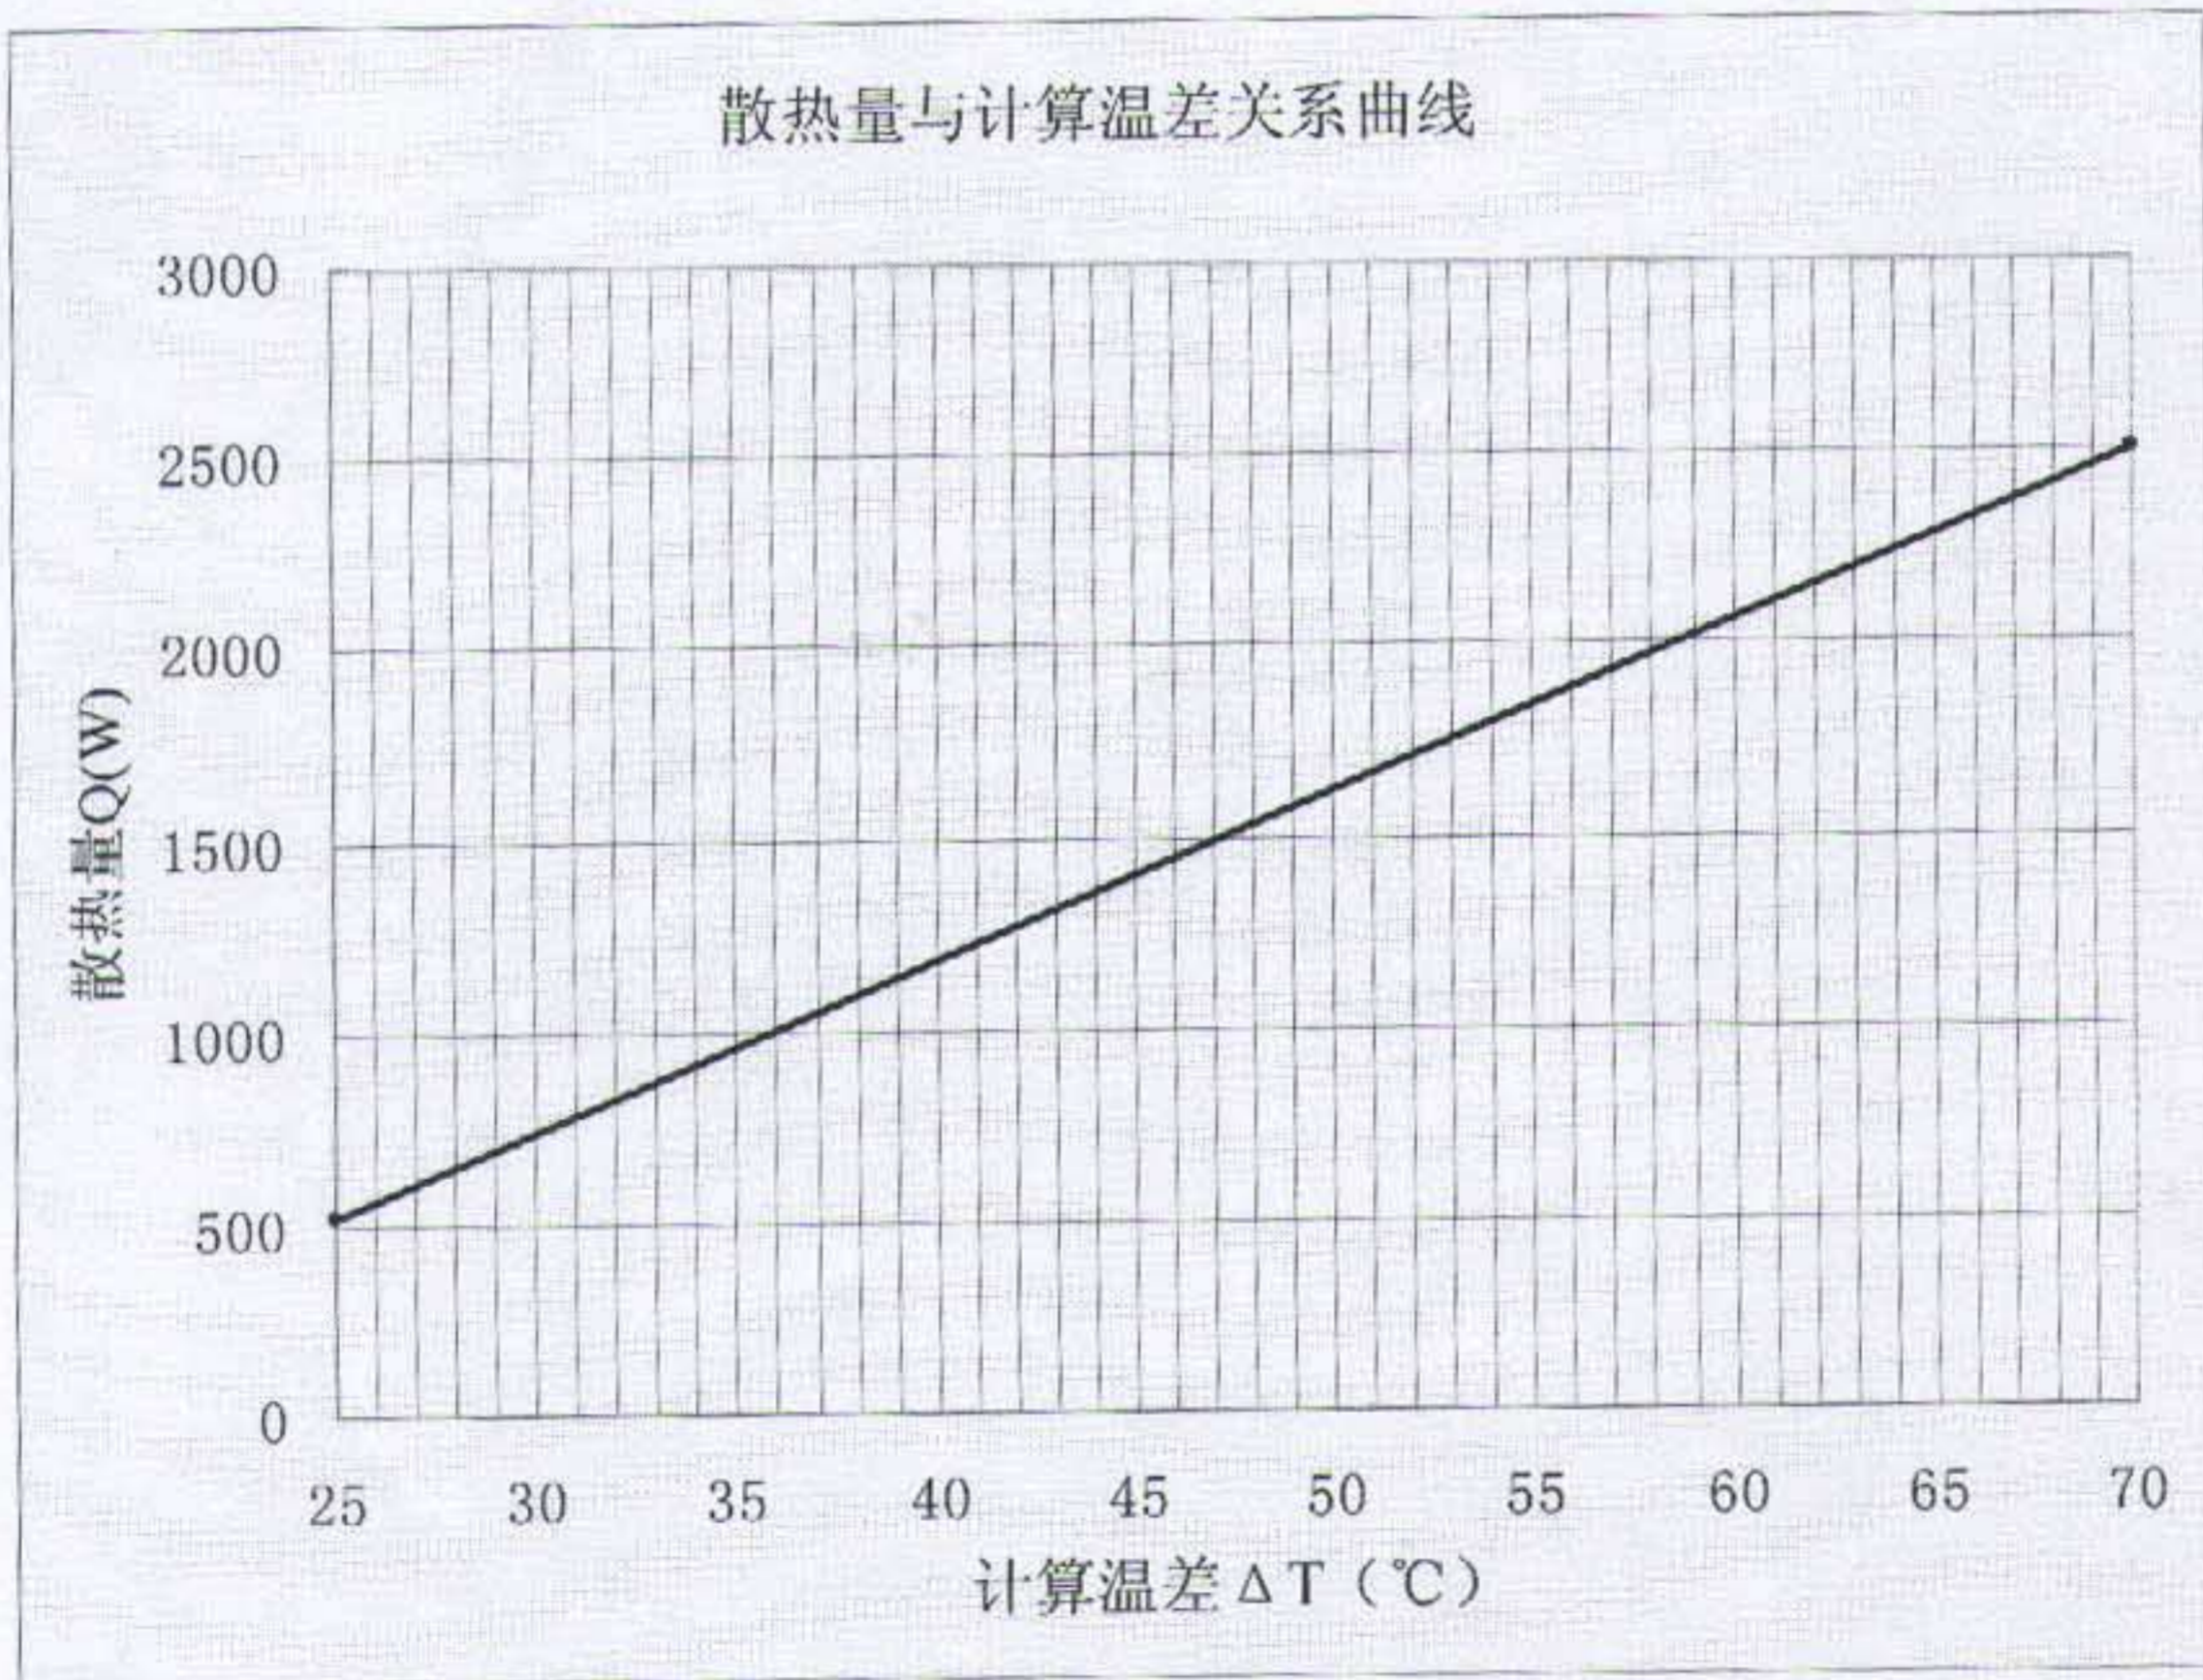

检验日期: 2009年05月22日